



2020

543

2020

2020

2020



2020


9

2020

1GW



基础切 支撑公司 针落地 在
满产满销 高 经营

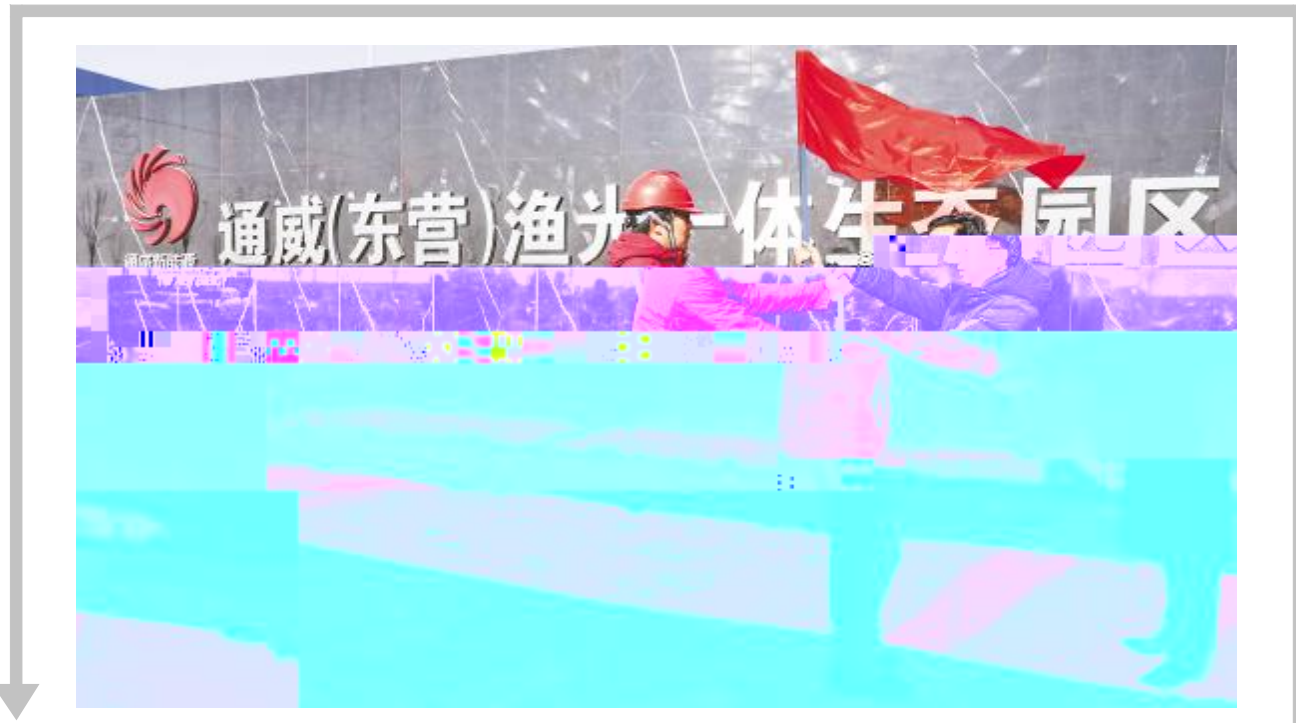

%

& () * +


j #* k Ru #
k o k w
d mnoG
Hl op l qr4 s
l ! tu 8vw 4 xy
G 4 z{ |} h o
! ~ • 8



1 7 t) 内 济 } 89 讨 虑拥 知p
O @89 A n 逐渐 n } 89 迅 速 科
BC D @89 f 监 k 紧急t O 赴
钱华 晓慧 : 科 mO [b l
2020 12 22 层 尽快 安排 6 统 筹
A D 械 b 12 X 电 站 编 排 匹 2021 1-2
: 内 逐 渐 善 搭 科 费 算 济n 、 速 死 率
择 桩 扣 (包括零 O 6 纪律 饱 k

1 17 (江苏) 级 T 培 校 Z
O始 @89熊林 < 培 培
教官 统 教 每 又 TU k) 5止 想op
3容3 5止 内勤 每 又 TU k) 5止 想op
O始 Z 杆 纪律 赴
促 b

1 11 s
w
5 U3 j 5
G 3
w
@89 A
BC @89 @89
i 3
] Z
l m <
w
促
Z
荣 誉 G 荣 j
鼓励 鞭策 这
} O O
yz 介绍
给 /
带
辐射周u 布 旧
转换 给 障 助
3 5
O
契 科 #
科 w S 89
S
S
验 想 教育
89
6 水

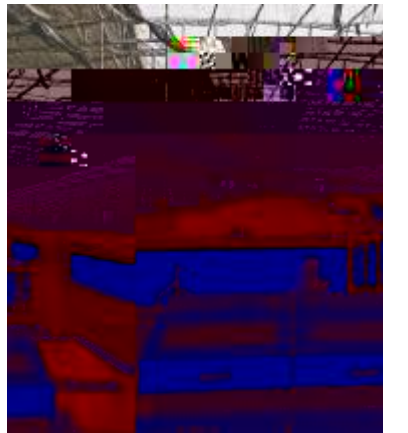

% , - . / 0123)4567


89: ; < =

1 25 28 讨{ 助
@89 A BC : # 林
率 89 赴 电 89
89 A 荣 电 89 华
b 电
< 2020 2030
电 89 电 排 2060 布
电 L 讨 EPC 包
介绍 带 A 换 o 这 契
始 j 周u } 1+1 2 辐射
89 } 水
Z 即 安排 快速
o



1 14 水 n 水 速
tO水 89
O 6
{ 换o
@89 A 紧紧 m n
BC @89 @89 > O Y
689: < : 89 D 内
水 水 A 容 即 689迅速 周内
介绍 安排: 689迅速 周内
2016 水 尽 } : o
水 S l mO = 统 筹 = tO水
X 水
2020 27 89 O 水 水
I m 水 6
O 想 统 统 想 {
20 13 水 3000 统 想 {
O / O择 尽快

2020 > ?@ABC D

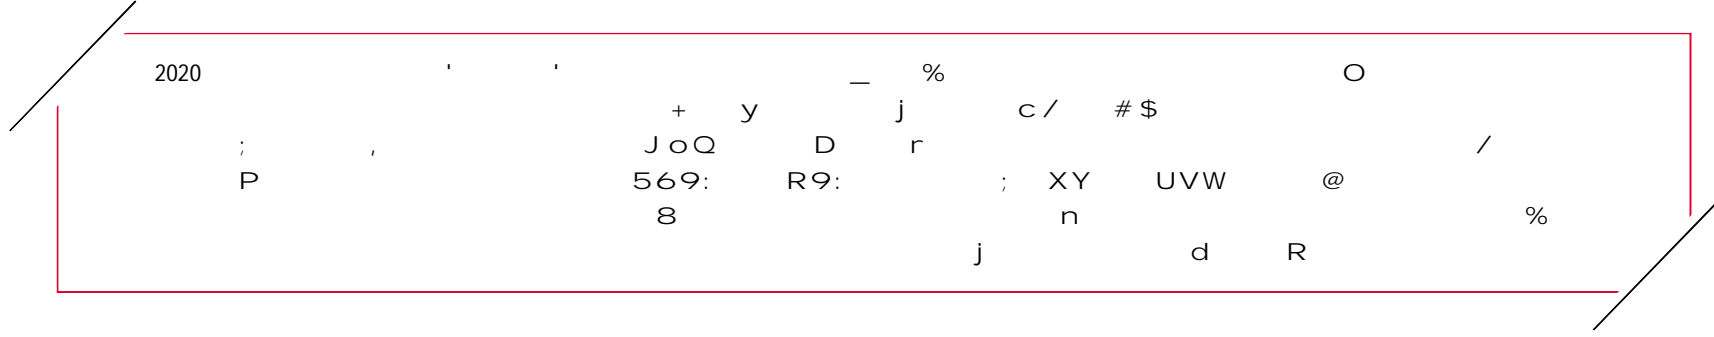

通威新能源有限公司 何一弘

t

通威新能源有限公司 严欣

u p d



通威新能源科技(北京)有限公司 朱宇

W ? r ! F W
300MW % ` S -`
j . ,

KLGH

站
电站
、
电站

策安助
电安费 800-1200
电站